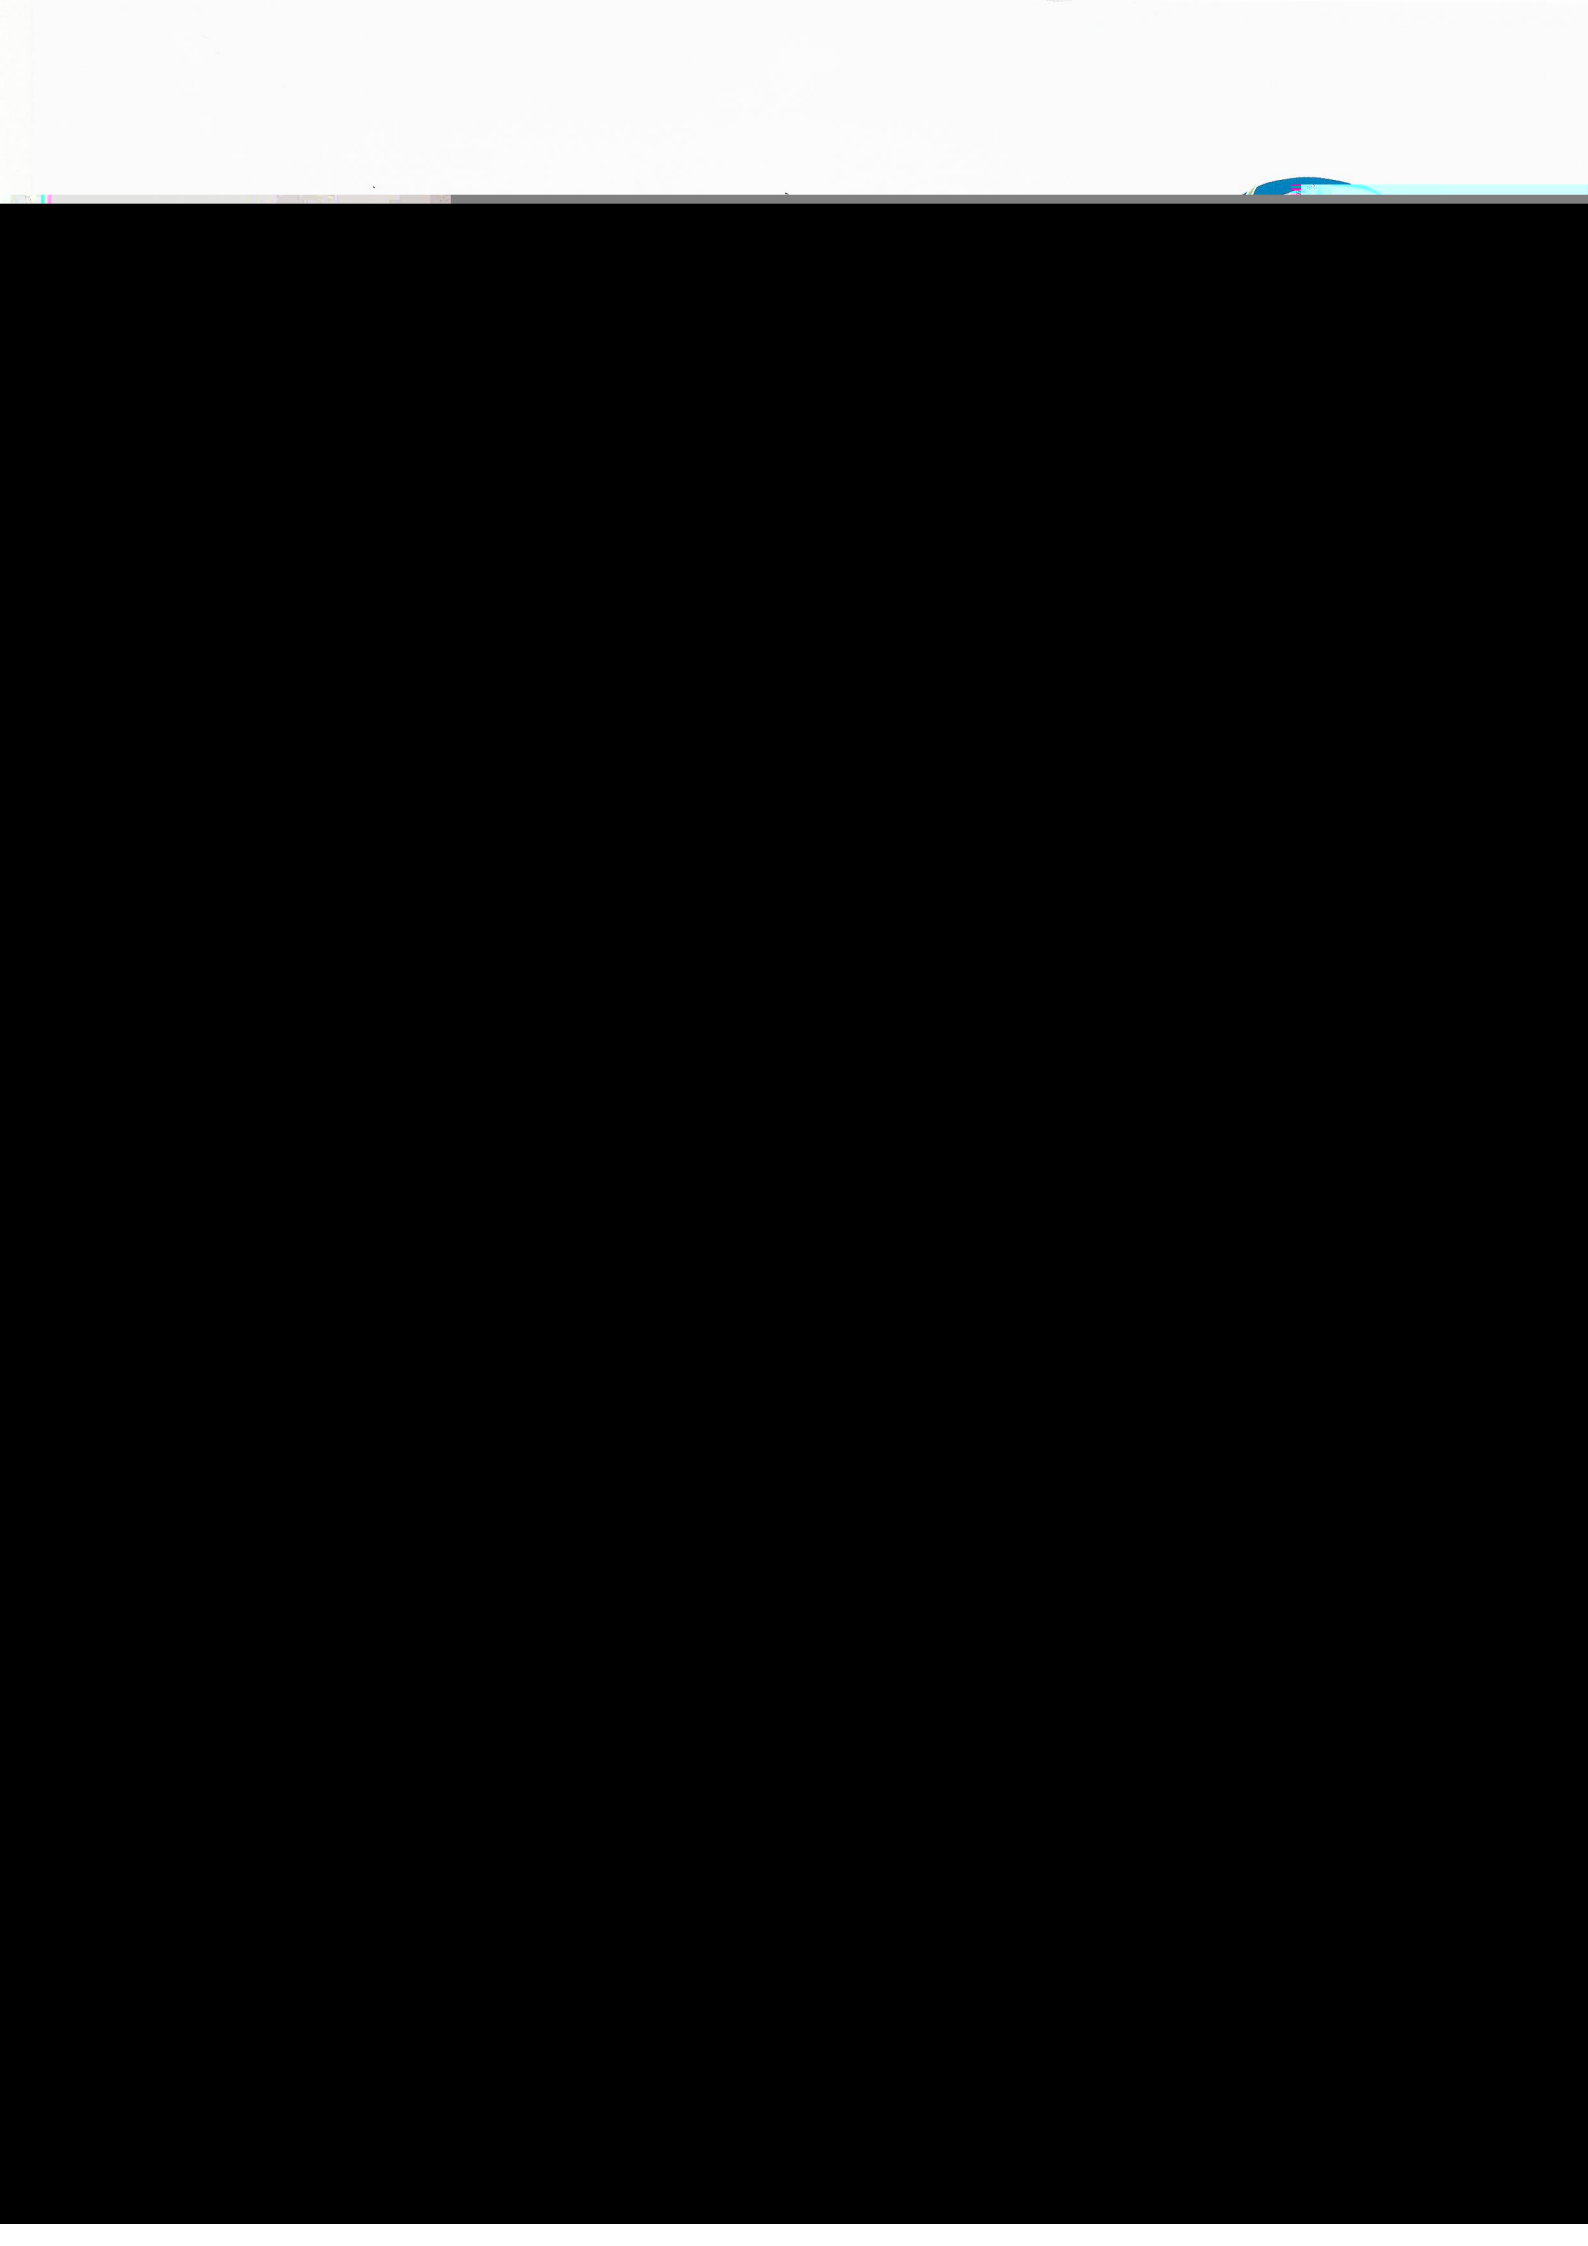

声　　明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者

检测报告

委托单位	双乐颜料泰兴市有限公司

表 1 水质检测结果

标准值（mg/L）
/
.1±0.9
30±3%
/
4±0.012
/
8±5%